


Спецификация

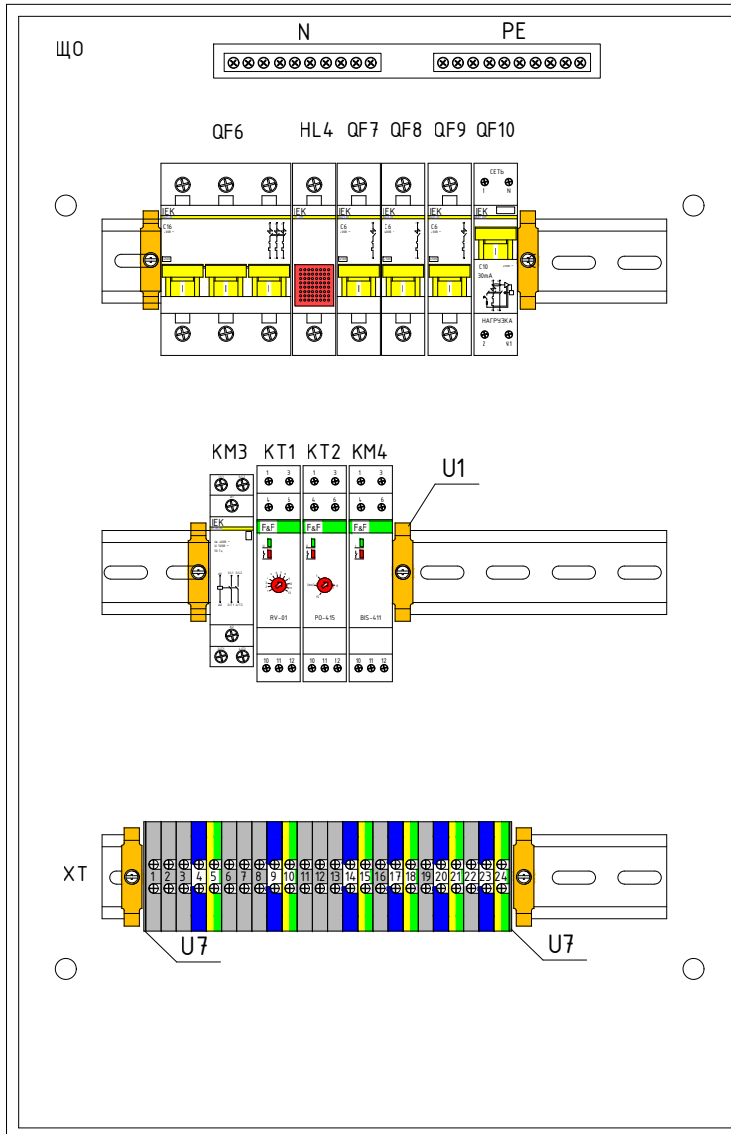

| Обозначение | Описание | Кол-во |
|-------------|---|--------|
| ЩО | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик IP40 (шины "N,PE" Din-рейки в комплекте) | 1 шт. |
| QF6 | Авт. выкл. ВА47-29,3P,16A 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 шт. |
| HL4 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная, матрица) | 1 шт. |
| QF7 | Авт. выкл. ВА47-29,1P,6A 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 шт. |
| QF8 | Авт. выкл. ВА47-29,1P,6A 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 шт. |
| QF9 | Авт. выкл. ВА47-29,1P,6A 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 шт. |
| QF10 | Авт. выкл. АВДТ32М,1P+N,10A х-ка С ИЭК | 1 шт. |
| KM3 | Контактор модульный KM20-20 AC | 1 шт. |
| KT1 | RV-01 реле времени с задержкой на включение | 1 шт. |
| KT2 | PO-415 реле времени с задержкой на отключение | 1 шт. |
| KM4 | BIS-411 реле импульсное | 1 шт. |
| XT | Клеммный зажим ЗНИ-4 серый | 12 шт. |
| XT | Клеммный зажим ЗНИ-4 синий | 6 шт. |
| XT | Клеммный зажим ЗНИ-4 PE | 6 шт. |
| U1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 6 шт. |
| U7 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4 серый | 2 шт. |

Конкурсное задание. Worldskills Russia. Екатеринбург. Hi-Tech-2015г.

| Компетенция: 18. Электромонтаж | | | |
|--------------------------------|--------|----------|--------|
| 2 | A4 | 15.10.15 | 22 |
| Модуль | Формат | Дата | Листов |

Комплектация ЩО